

Lowara Vattenmack För säker och kontrollerbar hämtning av brutet vatten

Livsmedelsverkets skärpta föreskrifter för skydd av dricksvatten innebär bland annat att obehöriga inte ska kunna hämta vatten helt okontrollerat från till exempel en brandpost i gatan. Kommunen ska istället ombesörja särskilda tankställen försedda med ordentligt skydd mot återströmning av förorenade vätskor. Med Lowara Vattenmack klass 5 får ni ett komplett tankställe som uppfyller den högsta säkerhetsklassningen för hämtning av tekniskt vatten och samtidigt ger er möjlighet att få ersättning för de vattenuttag som entreprenörer, spolbilar och andra har behov av.



KZ Automatik med nyckel för enkel access, styrning och loggning av vattenuttag

Ett elektroniskt kontrollskåp identifierar användaren och mjukstartar/stoppar vattenleveransen. Det elektroniska kontrollskåpet är utrustat med ett ellås

som bara öppnar om rätt nyckel stoppas in i den utvändigt monterade nyckelläsaren.

Kommunens kunder som tankar i detta system får egna inloggningsuppgifter och kan enkelt se hur mycket deras egna användare tankat online. Efter avslutad tankning sänds uppgifter om mängd, pris och klockslag till kontrollprogramet som sedan exporterar dessa värden till kommunens debiteringssystem för vattenmätare – helt integrerat med befintligt system.

Skräddarsy Lowara Vattenmack efter era behov

Tankstället levereras komplett med överbyggnad i standardutförande (tryckimpregnerad fasadpanel och plåttak), men om du vill anpassa byggnaden efter omgivningen kan du som tillval själv bestämma fasadmaterial, takbeläggning och takvinkel (överbyggnaden kan även fås helt i betong). Dessutom kan du välja fyllningskapacitet och volym på bufferttanken efter just era behov.




Om det redan finns en lämplig byggnad, kan du självklart välja att installera Lowara Vattenmack i den.

Efter vår leverans är tankstället klart att börja användas. Det enda du som köpare står för är indragning av el och tillkommande vatten.



Lowara Vattenmack klass 5

Tankställe för tekniskt vatten enligt SS-EN1717 kategori 5 - med luftgap typ AA eller AB

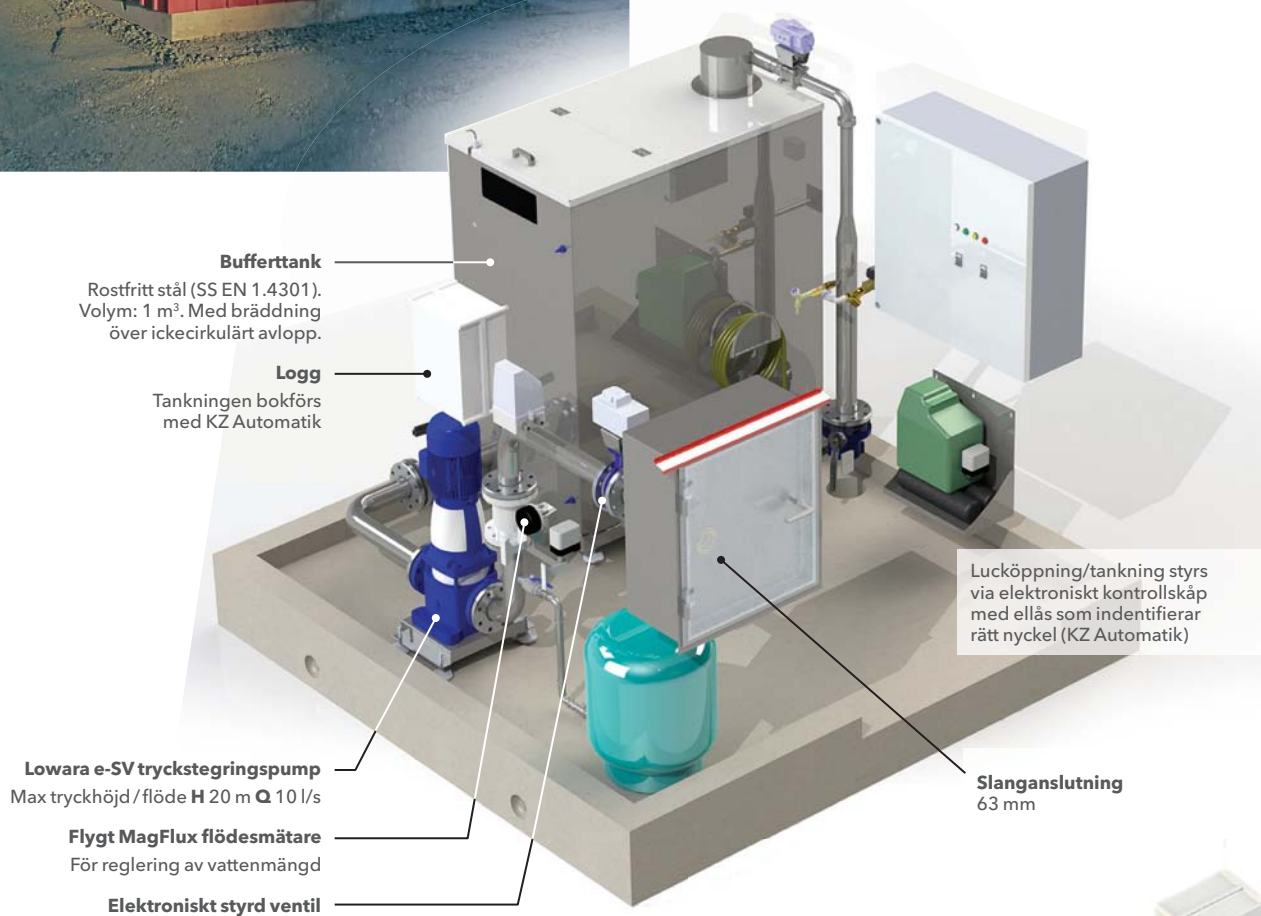

Pumpanläggning för brutet vatten

Lowara Vattenmack klass 5

Överbyggnad	2 750 x 2 750 mm - med tryckimpregnerad fasadpanel och plåttak. Som tillval kan du själv välja valfritt material till fasad och tak - samt påverka storlek och takvinkel.
Åtkomst	Elektroniskt kontrollskåp med KZ Automatik
Flödesmätare	Flygt MagFlux
Ventiler	En elektroniskt och en pneumatiskt styrd ventil
Buffertank	Rostfritt stål (SS EN 1.4301). Volym: 1 m ³
Pumpkapacitet	Max tryckhöjd / flöde H 20 m Q 10 l/s
Brutet vatten	Klass 5 (SS-EN1717, kategori 5, med luftgap typ AA eller AB)
Leverans	Komplett prefabricerad



Lowara Vattenmack finns även i utförande med klass 4-ventil för hämtning av dricksvatten. Kompletterad med KZ Automatik och flödesmätare. Anläggningen levereras i lösa delar och dimensioneras enligt aktuella förutsättningar för att uppnå önskad kapacitet (montage och installation kan beställas).